


ILLUMINOTECNICO CAMPO CALCIO

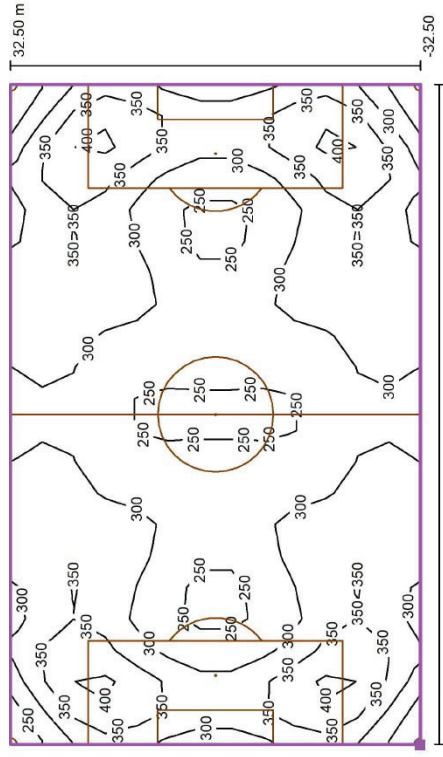

CABINA ENEL ESISTENTE

tratto di tubazione corrugata da posare all'interno di tubazione in metallo predisposta dall'impresa

Linea Alta tensione

Lotto 2 Specchiari

Spazio per tribuna

Spazio per tribuna

Spazio per tribuna

Spazio per tribuna

Spazio per tribuna

Spazio per tribuna

Spazio per tribuna

Spazio per tribuna

Spazio per tribuna

Spazio per tribuna

Spazio per tribuna

Spazio per tribuna

Spazio per tribuna


Spazio per tribuna

Spazio per tribuna

Spazio per tribuna

Spazio per tribuna

PARTICOLARI TUBAZIONI INTERRATE E IMPIANTO DI MESSA A TERRA

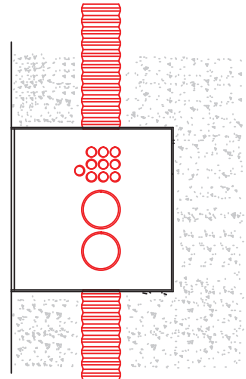

Tipico pozzetto forza motrice:  
- Il tubo corrugato rosso dovrà essere almeno di tipo 450V  
- In caso contrario sarà necessario prevedere una protezione meccanica supplementare

